


4.6 Schema elettrico




- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|---|
| 16 | Ventilatore | 81 | Elettrodo d'accensione/rivelazione |
| 32 | Circolatore sanitario | 95 | Valvola deviatrice |
| 42 | Sensore di temperatura sanitario | 114 | Pressostato acqua |
| 43 | Pressostato aria | 136 | Flussometro |
| 44 | Valvola gas | 138 | Sonda esterna |
| 47 | Modureg | 139 | Cronocomando remoto - Opentherm (Opzionale) |
| 72 | Termostato ambiente (Opzionale) | 278 | Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento) |

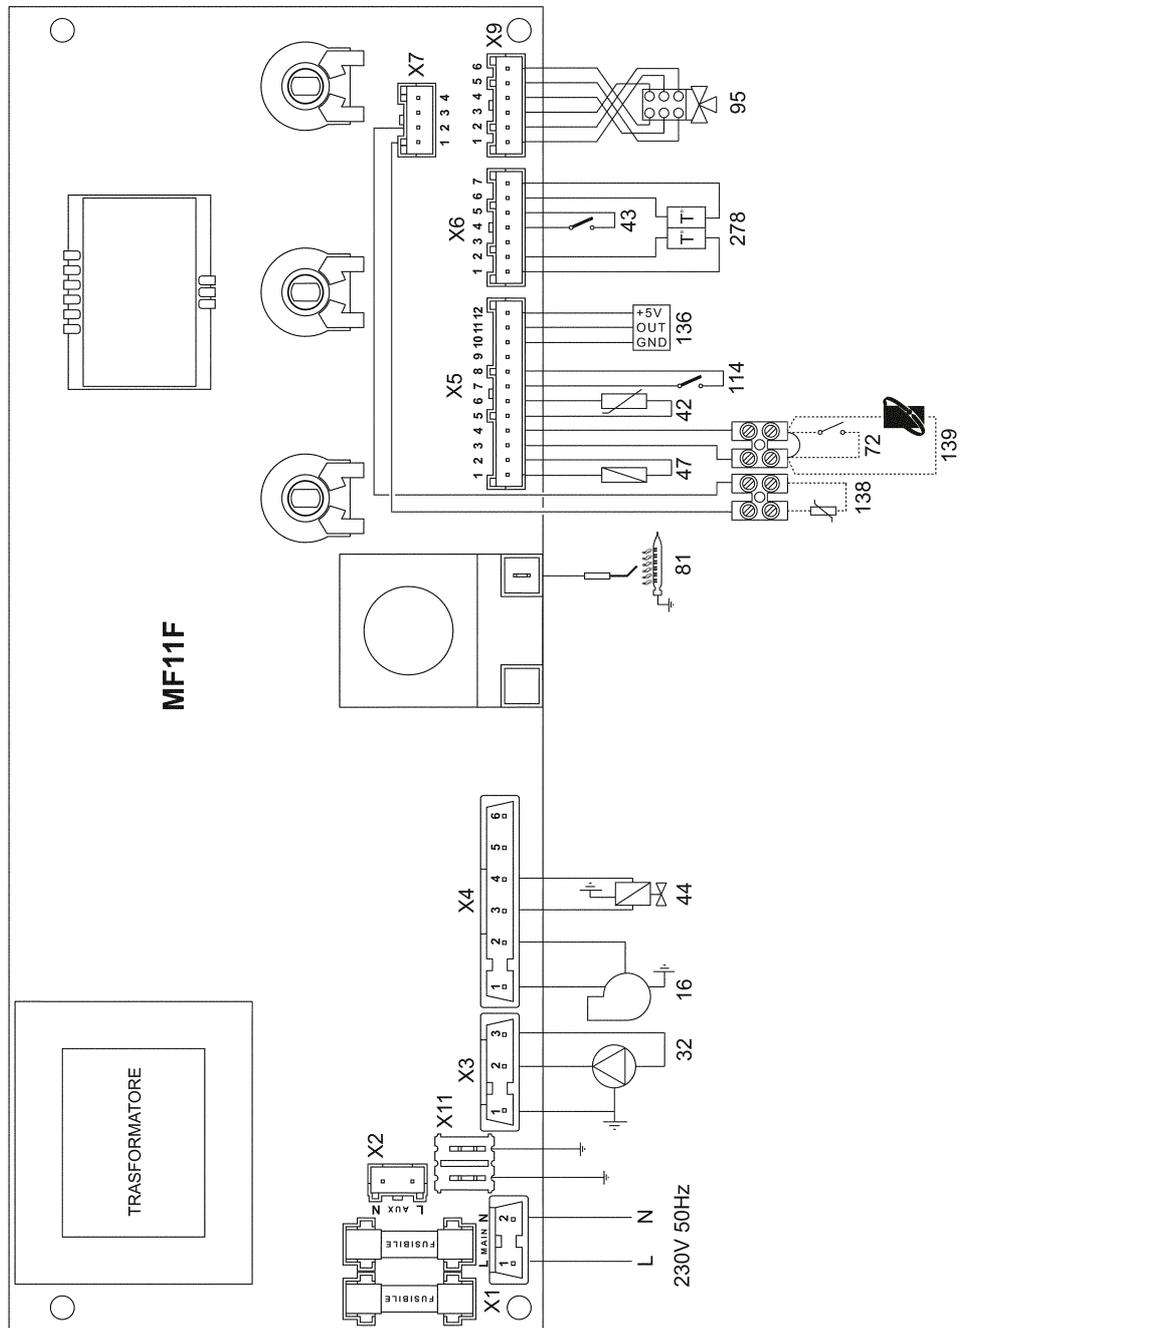

Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera

4.6 Schema elettrico

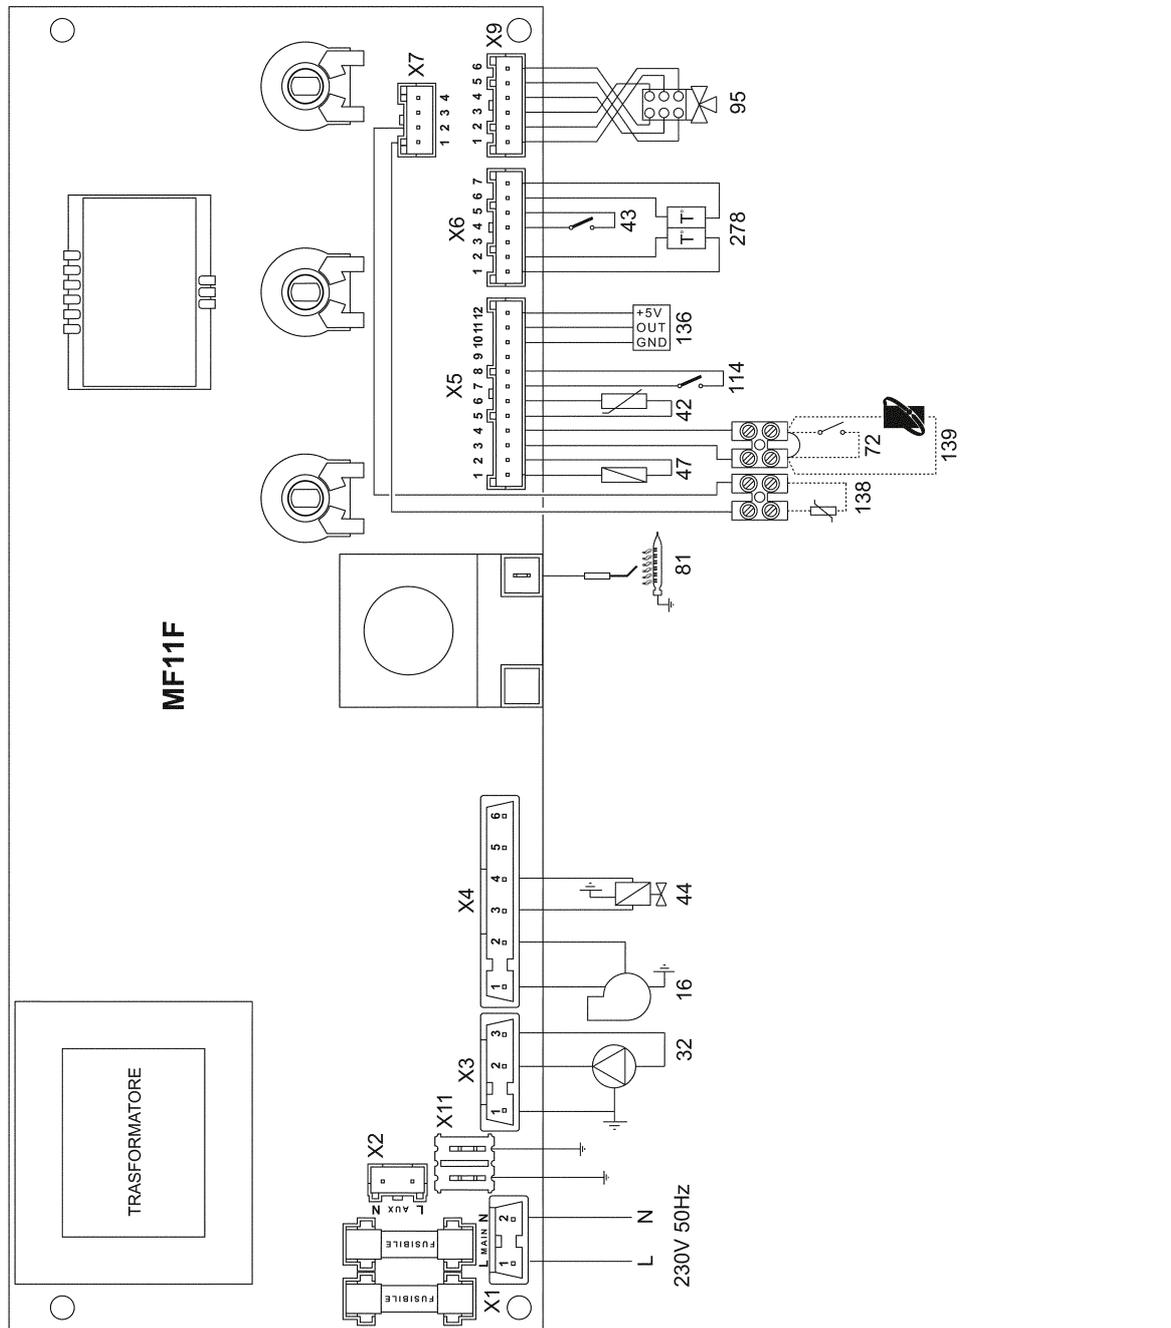


- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|---|
| 16 | Ventilatore | 81 | Elettrodo d'accensione/rivelazione |
| 32 | Circolatore sanitario | 95 | Valvola deviatrice |
| 42 | Sensore di temperatura sanitario | 114 | Pressostato acqua |
| 43 | Pressostato aria | 136 | Flussometro |
| 44 | Valvola gas | 138 | Sonda esterna |
| 47 | Modureg | 139 | Cronocomando remoto - Opentherm (Opzionale) |
| 72 | Termostato ambiente (Opzionale) | 278 | Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento) |



Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera

4.6 Schema elettrico

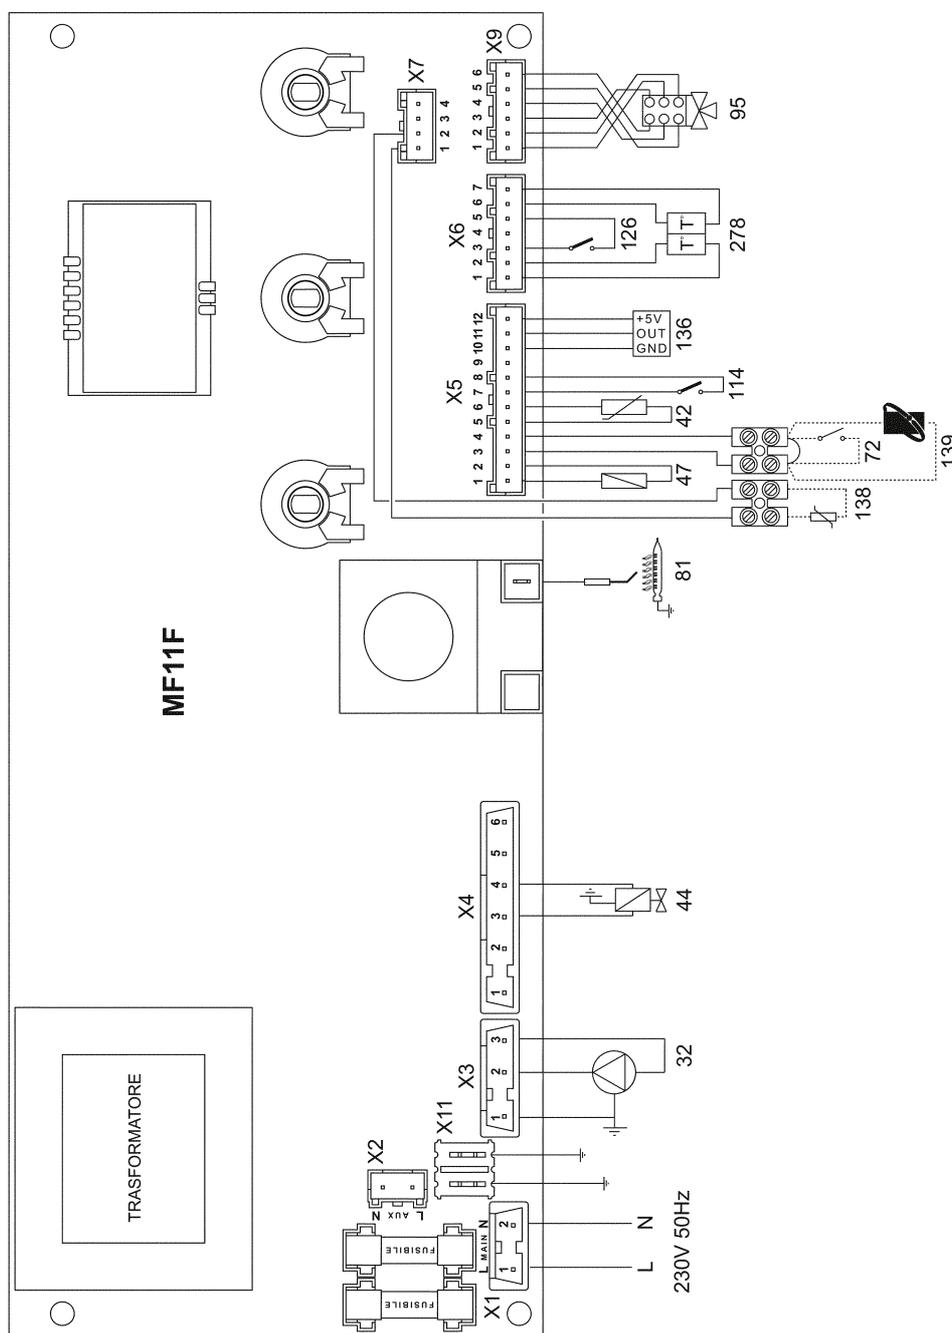

- | | | | |
|----|------------------------------------|-----|---|
| 32 | Circolatore sanitario | 114 | Pressostato acqua |
| 42 | Sensore di temperatura sanitario | 126 | Termostato fumi |
| 44 | Valvola gas | 136 | Flussometro |
| 47 | Modureg | 138 | Sonda esterna |
| 72 | Termostato ambiente (Opzionale) | 139 | Cronocomando remoto - Opentherm (Opzionale) |
| 81 | Elettrodo d'accensione/rivelazione | 278 | Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento) |
| 95 | Valvola deviatrice | | |



Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera

