


**G 35 / M GAS**  
**G 50 / M GAS**  
**G 70 / M GAS**


**ALLACCIAMENTO ELETTRICO CON REGOLATORE  
 MODULANTE SIEMENS RWF 40.  
 SONDA DI TEMPERATURA QAE 22.**

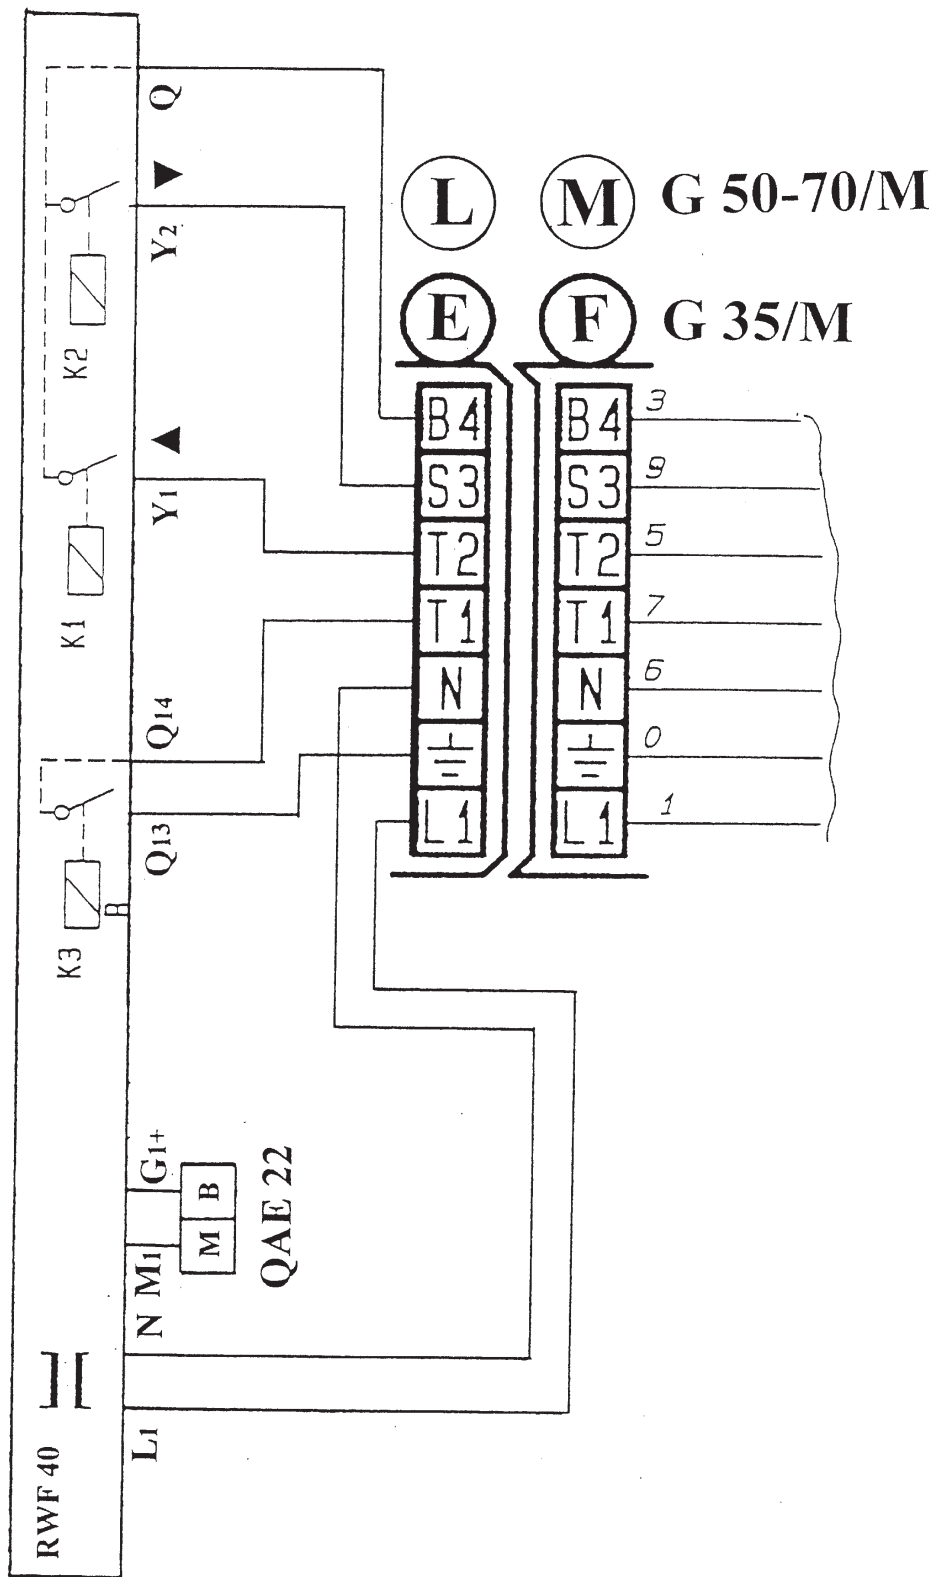

Codice di configurazione C 111 = 9000

**G 35 / M GAS**  
**G 50 / M GAS**  
**G 70 / M GAS**


**ALLACCIAMENTO ELETTRICO CON REGOLATORE  
 MODULANTE SIEMENS RWF 40.  
 SONDA DI PRESSIONE QBE 620...**

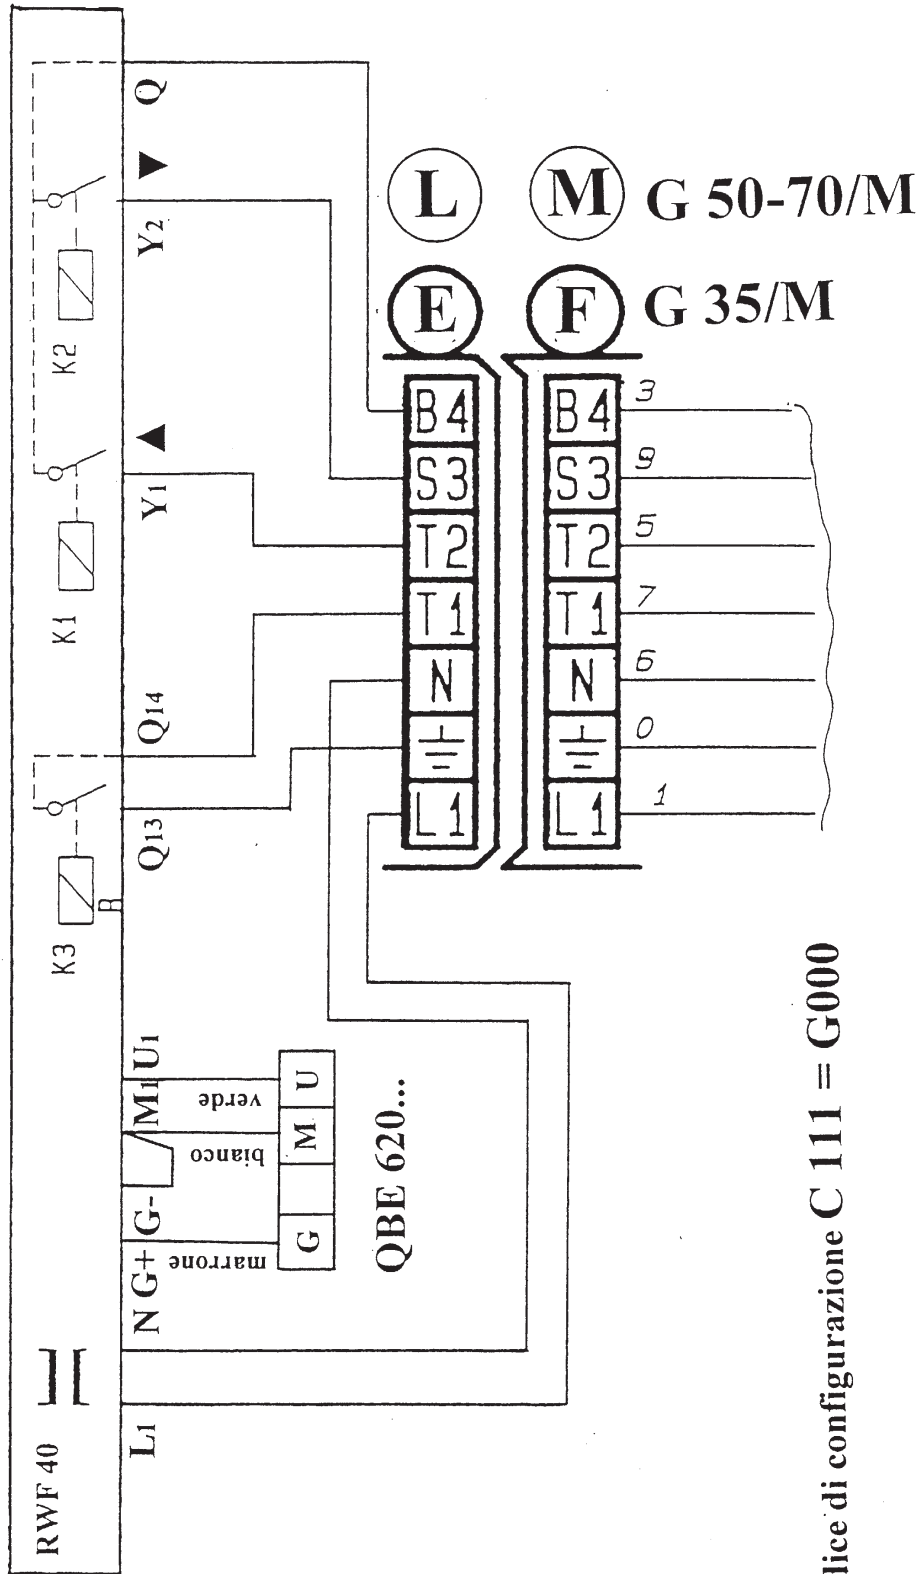

**Codice di configurazione C 111 = G000**

**G 35 / M GAS**  
**G 50 / M GAS**  
**G 70 / M GAS**

**ALLACCIAMENTO ELETTRICO CON REGOLATORE  
 MODULANTE SIEMENS RWF 40.  
 SONDA DI TEMPERATURA Q 31.1.**

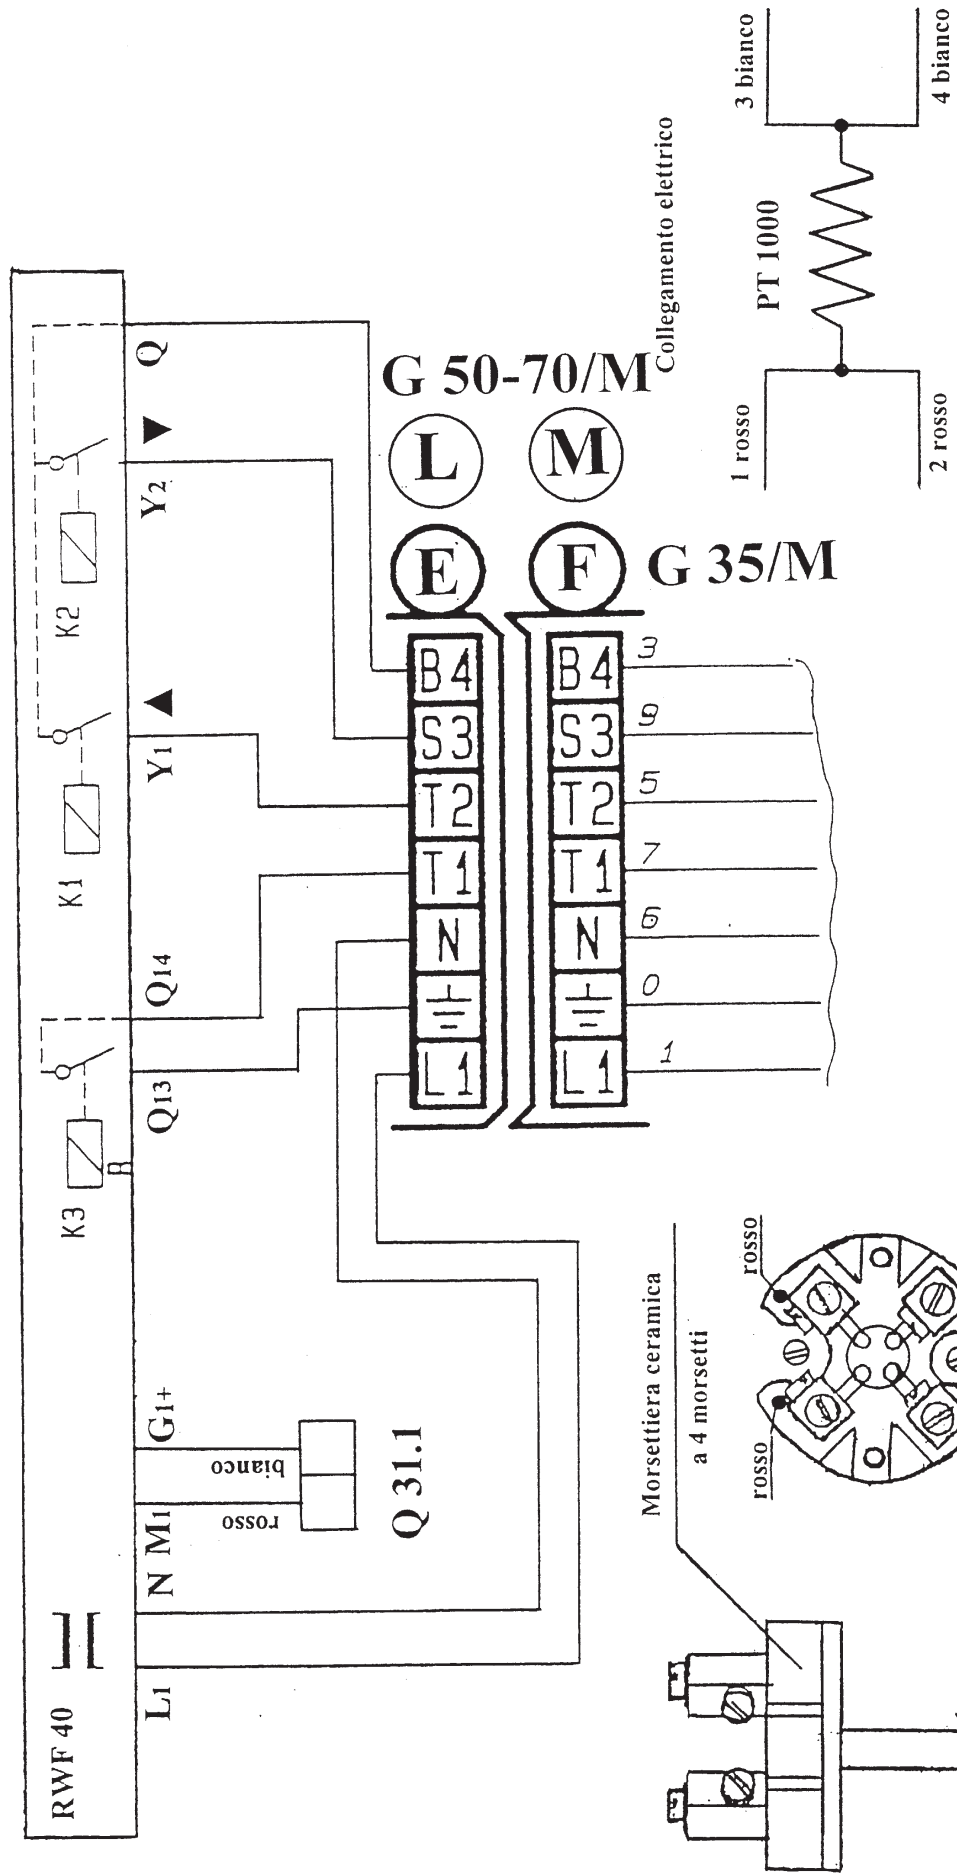

Codice di configurazione C 111 = 5000