


JM 18

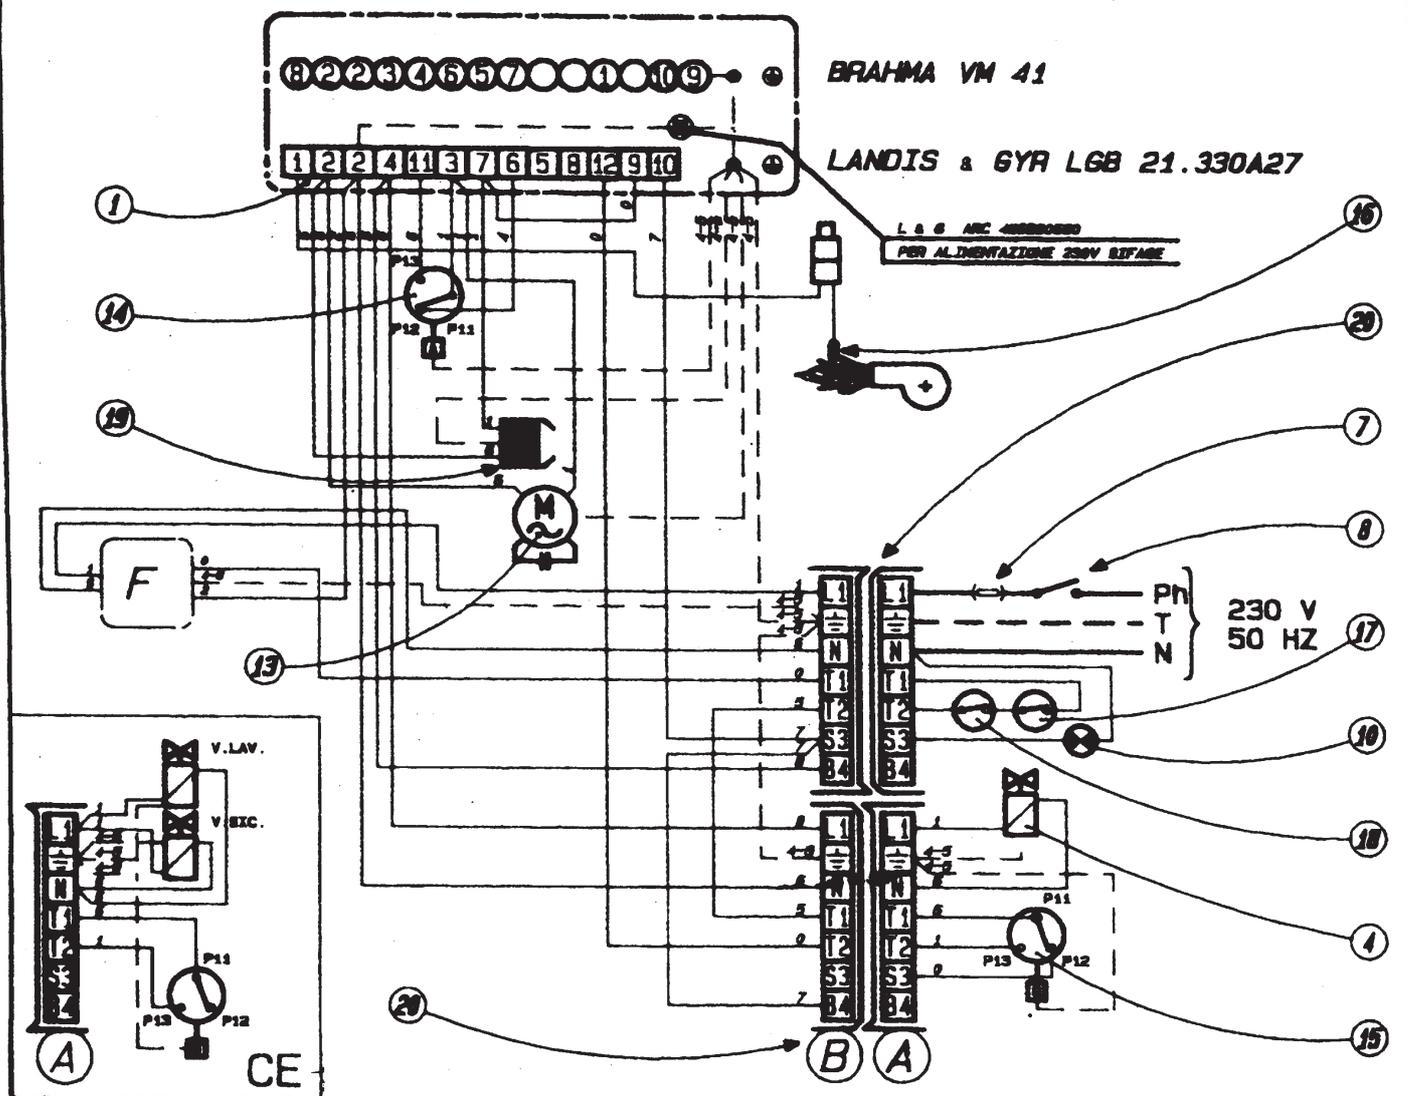


- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Apparecchiatura aut. di comando | 13 | Motore ventilatore |
| 4 | Elettrovalvola regolazione gas | 14 | Pressostato aria |
| 5 | Elettrovalvola di sicurezza gas | 15 | Pressostato di minima pressione gas |
| 6 | Elettrovalvola di sfiato gas in atmosfera | 16 | Rivelatore presenza fiamma |
| 7 | Fusibili linea principale | 17 | Termostato temperatura ambiente |
| 8 | Interruttore generale | 18 | Termostato temperatura caldaia |
| 9 | Lampada indicazione a distanza blocco dispositivo | 19 | Trasformatore d'accensione |
| 10 | Lampada indicaz. a distanza bruciatore in blocco | 20 | Connettore ad innesto 7 poli |

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	T	N	Ph
nero	marrone	rosso	arancio	giallo	verde	blu	viola	grigio	bianco	terra	neutro	fase

JM 18 con controllo tenuta LDU 11

203306/LDU

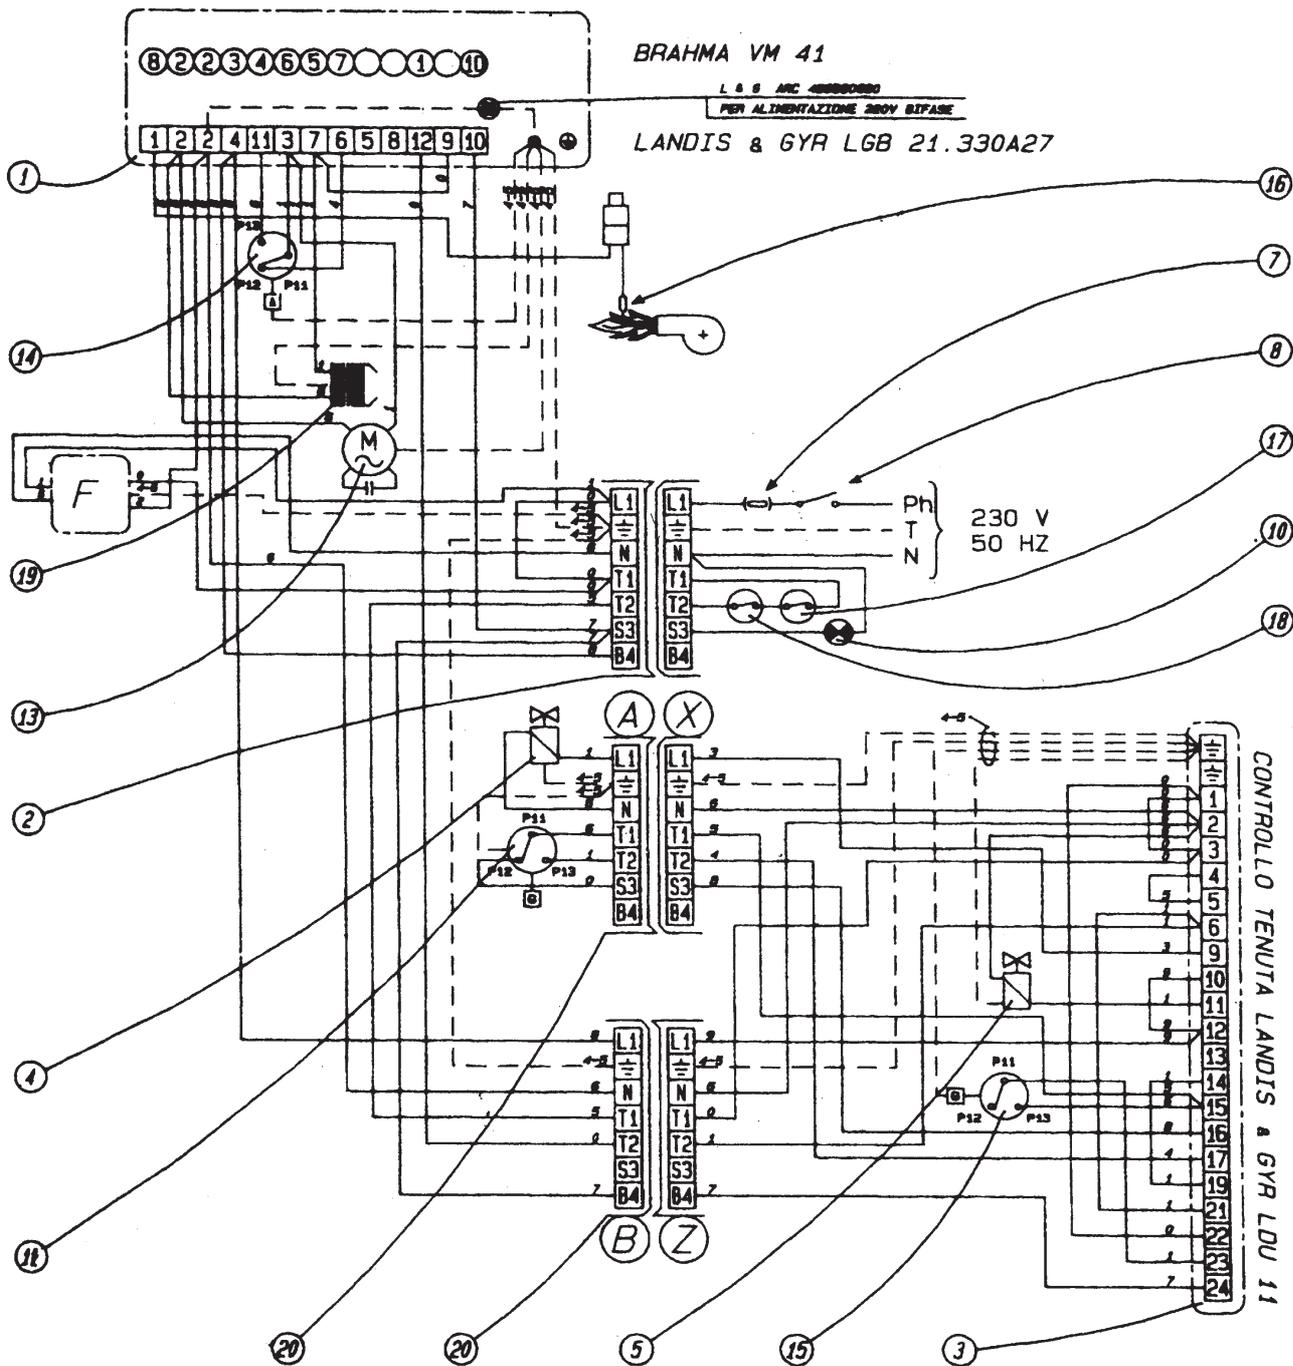


- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Apparecchiatura aut. di comando | 13 | Motore ventilatore |
| 2 | Connettore ad innesto 7 poli | 14 | Pressostato aria |
| 3 | Dispositivo di controllo tenuta elettrovalvole gas | 15 | Pressostato di minima pressione gas |
| 4 | Elettrovalvola regolazione gas | 16 | Rivelatore presenza fiamma |
| 5 | Elettrovalvola di sicurezza gas | 17 | Termostato temperatura ambiente |
| 7 | Fusibili linea principale | 18 | Termostato temperatura caldaia |
| 8 | Interruttore generale | 19 | Trasformatore d'accensione |
| 10 | Lampada indicaz. a distanza bruciatore in blocco | 20 | Connettore ad innesto 7 poli |
| 11 | Pressostato dispositivo controllo tenuta elettrovalvole gas | | |

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	T	N	Ph
nero	marrone	rosso	arancio	giallo	verde	blu	viola	grigio	bianco	terra	neutro	fase


JM 18/2

203317

LANDIS & GYR LGB 21.33QA27
L & G ARC 466890650
PER ALIMENTAZIONE 230V BIFASE

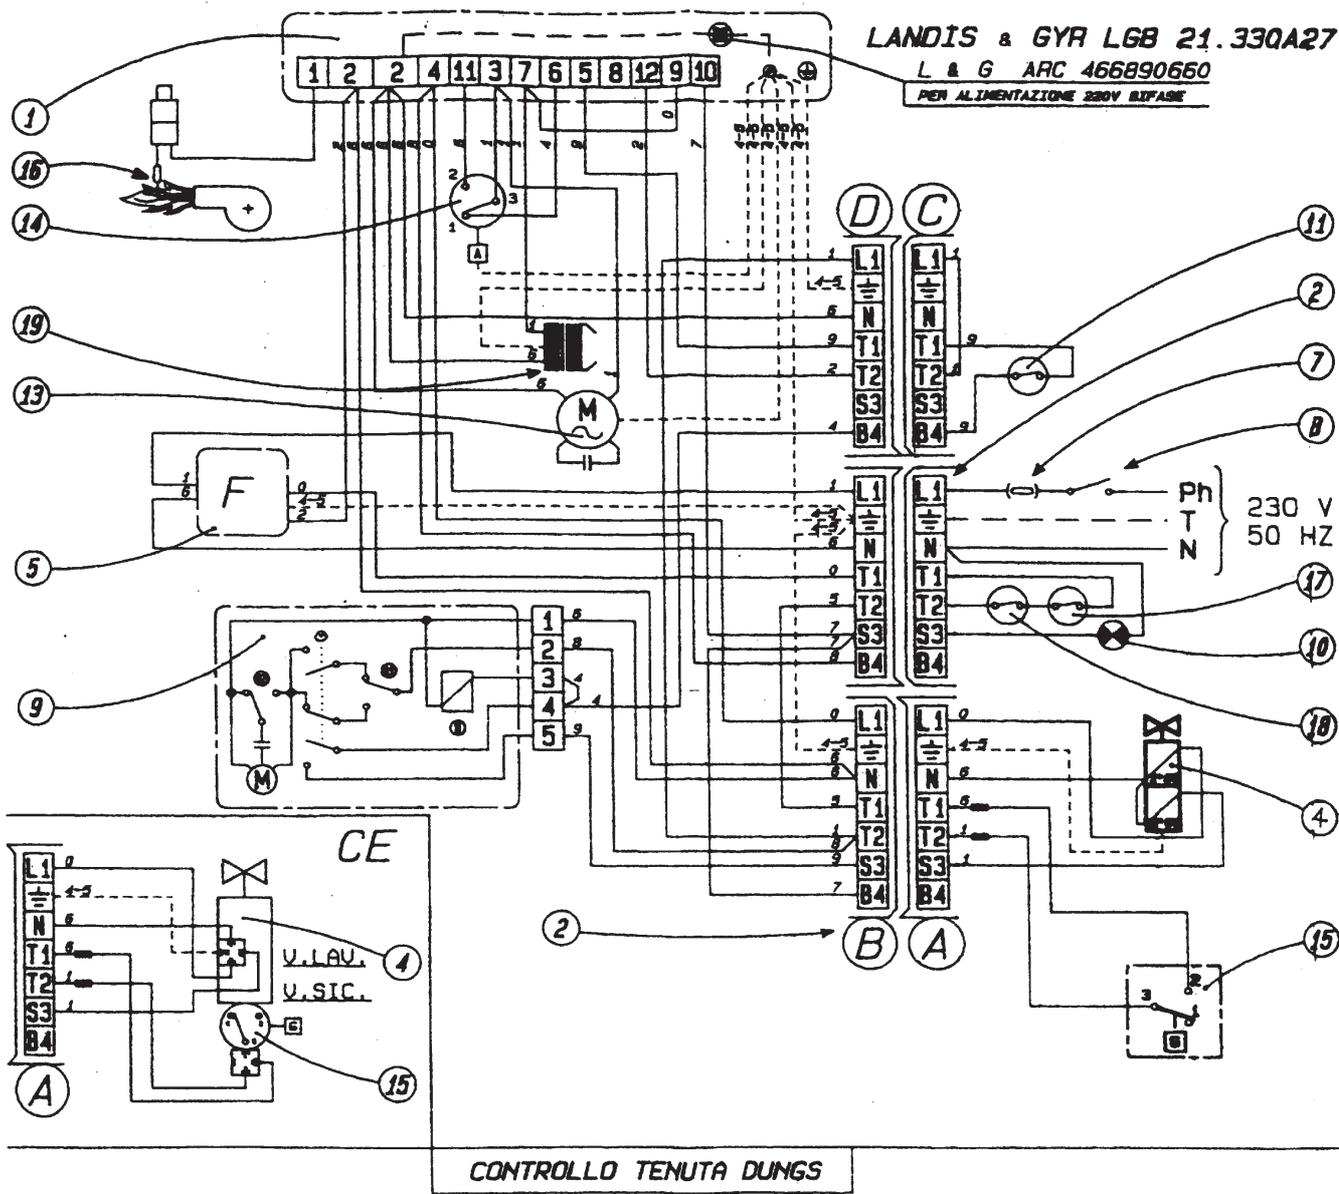

TIPO UPS 504 SERIE 02

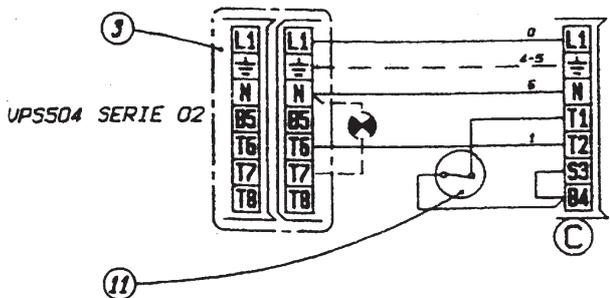

- 1 Apparecchiatura aut. di comando
- 2 Connettore ad innesto 7 poli
- 3 Dispositivo di controllo tenuta elettrov. Gas
- 4 Elettrovalvola gas multiblock
- 5 Filtro antidisturbo
- 7 Fusibile linea principale
- 8 Interruttore generale
- 9 Motoriduttore regolazione aria
- 10 Lampada blocco a distanza
- 11 Termostato di autoregolazione
- 13 Motore ventilatore
- 14 Pressostato aria
- 15 Pressostato minima pressione gas
- 16 Rilevatore presenza fiamma
- 17 Termostato temperatura ambiente
- 18 Termostato temperatura caldaia
- 19 Trasformatore d'accensione